



VERBINDUNGS-KIT FÜR DIE RACK-OPTION

Installationsposter



Handbuch anzeigen

HINWEIS

Inhaltliche Änderungen dieser Anleitung behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

DIE COMPAQ COMPUTER CORPORATION HAFTET NICHT FÜR TECHNISCHE ODER REDAKTIONELLE FEHLER UND MÄNGEL IN DIESER ANLEITUNG. FERNER ÜBERNIMMT COMPAQ KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUF LIEFERUNG, LEISTUNG UND NUTZUNG DIESES MATERIALS ZURÜCKZUFÜHREN SIND. DIESE INFORMATIONEN WERDEN „ALS SOLCHE“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DIE COMPAQ COMPUTER CORPORATION ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE – WEDER EXPLIZIT, NOCH AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT – FÜR DIE ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELBARKEIT, DER EINSETZBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, EINES RECHTSANSPRUCHES ODER BEI VERLETZUNGEN VON RECHTEN DRITTER AB.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne schriftliche Genehmigung der Compaq Computer Corporation darf diese Anleitung weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

© 1999 Compaq Computer Corporation
Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Großbritannien.
Compaq, ProLiant und SmartStart
sind eingetragen beim United States Patent and Trademark Office.

Verbindungs-Kit für die Rack-Option

Erste Ausgabe (Juli 1999)
Teilenummer 142557-021

Compaq Computer Corporation

Über dieses Kit

Mit dem Verbindungs-Kit für die Rack-Option können Sie mehrere 42U- oder 36U-Racks der Serie 9000 miteinander verbinden.

Inhalt des Kit

- 24-Zoll-Verbindungsstücke (6 Stück)
- 600-mm-Verbindungsstücke (6 Stück)
- T30-Flachkopfschrauben (15 Stück)

Sicherheitshinweise zur Rack-Montage


Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, sollten Sie die folgenden Warnungen und Hinweise aufmerksam lesen:

VORSICHT: Um Verletzungsgefahr oder die Beschädigung von Geräten zu vermeiden, beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Die AusgleichsfüÙe müssen Bodenkontakt haben.
 - Die AusgleichsfüÙe müssen das ganze Gewicht des Racks tragen.
 - Es dürfen keine Komponenten aus dem Rack herausgezogen sein. Andernfalls wird das Rack instabil.
-


Schritt 1

Nehmen Sie die vordere und hintere Tür ab.

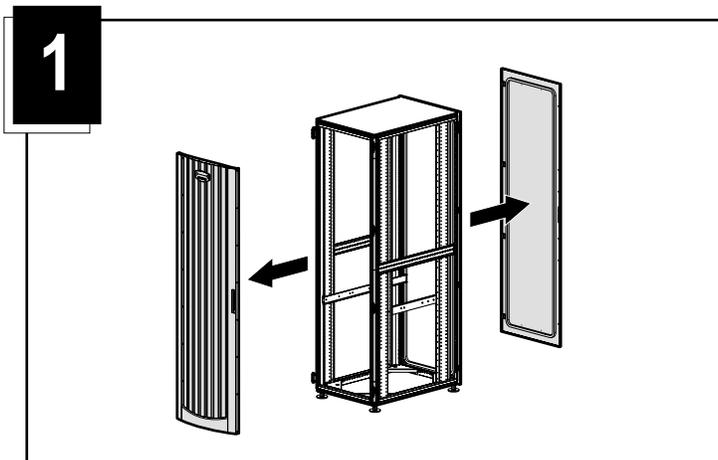

Schritt 2

Wenn an den Racks, die Sie verbinden wollen, seitliche Abdeckungen angebracht sind, lösen Sie die Schrauben an den Seitenschienen des Racks und entfernen Sie die Abdeckungen.

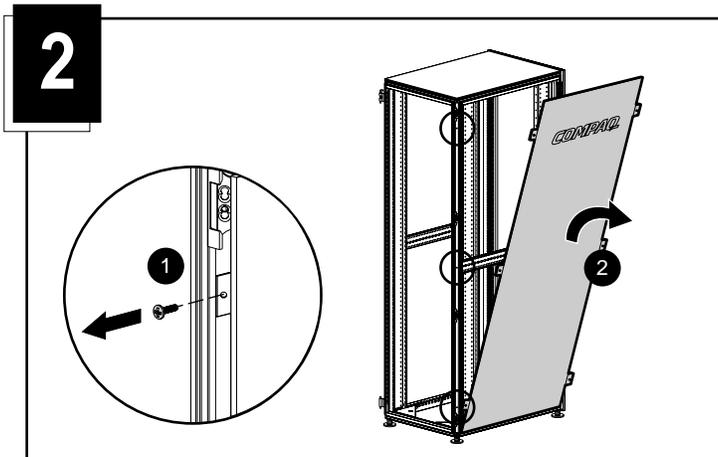


VORSICHT: Um Verletzungen zu verhindern bzw. eine Beschädigung des Racks und der Geräte zu vermeiden, müssen die Racks gemäß den Anleitungen positioniert und miteinander verbunden werden. Eine Nichtbeachtung der Anleitungen kann dazu führen, daß die Rack-Installation instabil wird.

Schritt 3

Stellen Sie die Racks nebeneinander auf. Achten Sie darauf, daß die Rack-FüÙe auf festem und ebenem Grund stehen.



3

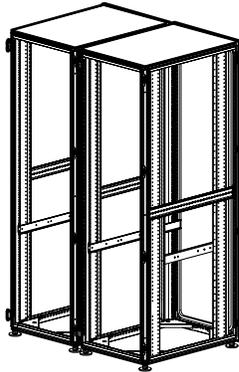

Schritt 4

Verwenden Sie je nach Stellfläche 24-Zoll-Verbindungsstücke oder 600-mm-Verbindungsstücke. Bringen Sie an der Vorder- und Rückseite jedes Rack-Satzes je drei Verbindungsstücke an. Verwenden Sie dabei zwei T30-Schrauben pro Verbindungsstück.


4

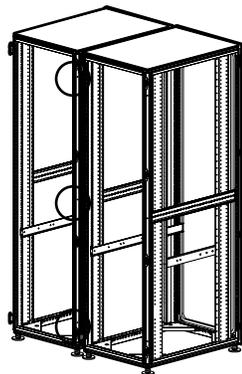

Schritt 5

Verbinden Sie weitere Racks auf dieselbe Weise.


5

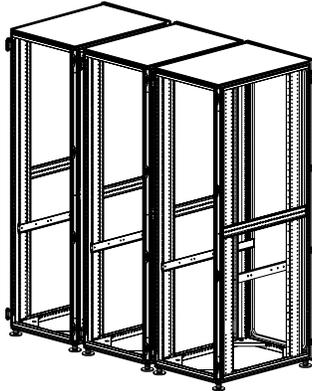

Schritt 6

Bringen Sie an beiden Außenseiten jeweils eine seitliche Abdeckung an, und montieren Sie die vorderen und hinteren Türen.

6

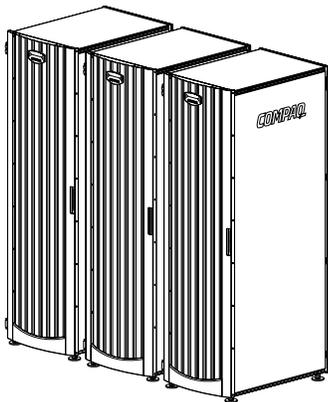

Damit ist die Installation abgeschlossen.