

COMPAQ

Kit d'option de lestage pour rack

Instructions d'installation



Afficher Guide

AVIS

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE NI DES ÉVENTUELLES ERREURS OU OMISSIONS TECHNIQUES OU RÉDACTIONNELLES, NI DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA FOURNITURE, AUX PERFORMANCES OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. CES INFORMATIONS SONT FOURNIES « TELLES QUELLES » ET COMPAQ COMPUTER CORPORATION EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-RESPECT DES DROITS D'AUTEUR.

Cette publication contient des informations protégées par copyright. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, du présent document est interdite sans autorisation écrite préalable de Compaq Computer Corporation.

© 1999 Compaq Computer Corporation
Tous droits réservés. Imprimé au Royaume-Uni.

Compaq est une marque enregistrée au bureau américain des brevets et marques déposées (Patent and Trademark Office).

Kit d'option de lestage pour rack

Première édition (décembre 1999)
Référence 142559-051

Compaq Computer Corporation



142559-051

À propos de ce périphérique

Cette option est conçue pour améliorer la stabilité des installations de racks uniques Compaq 9142 ou 9136.

Contenu du kit

- Éléments de lestage (2)
- Vis autotaraudeuses de 5,5 mm (10)

Matériel supplémentaire

Il vous faudra également un tournevis cruciforme.

Considérations relatives au rack

Avant de commencer les procédures décrites ci-dessous, assurez-vous que vous avez bien compris et suivi les précautions suivantes :



AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque de blessure ou de détérioration du matériel, assurez-vous que :

- Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu'au sol.
- Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise à niveau.
- Les stabilisateurs sont fixés au rack dans le cas d'une installation mono-rack.
- Les racks sont couplés dans le cas d'installations multi-racks.
- Veillez à ne retirer qu'un seul composant à la fois. (Il est possible qu'un rack devienne instable si plusieurs composants sont retirés pour n'importe quelle raison).



20,41 kg
45 lb



AVERTISSEMENT : dans ces conditions, le poids du lestage est supérieur au poids maximum qu'une personne seule peut déplacer en toute sécurité. Afin d'éviter tout risque d'accident corporel ou de détérioration des équipements, prenez les précautions suivantes :

- Respectez les réglementations en matière de médecine du travail ainsi que les consignes de sécurité et les instructions relatives à la manutention des équipements.
- Faites-vous aider pour transporter ou maintenir le poids du lestage en place pendant l'installation ou le retrait.

Installation



ATTENTION : pour éviter tout risque d'accident corporel ou de détérioration des équipements, il est recommandé de n'installer le kit d'option de lestage pour rack que dans des racks non configurés.

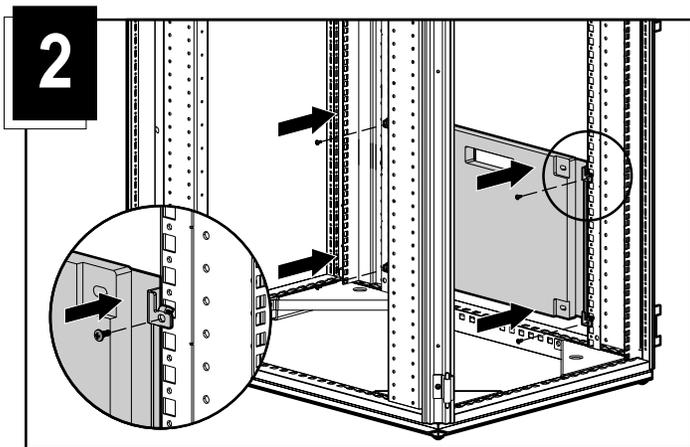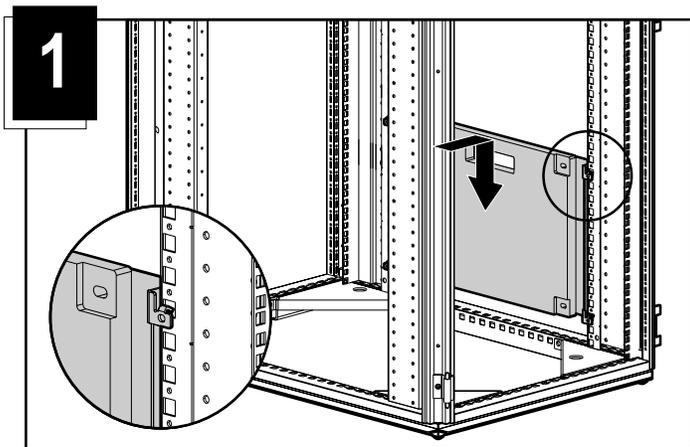

Répétez l'opération pour l'autre côté.