

COMPAQ

Kit opzionale della staffa di gestione dei cavi per rack

Istruzioni per l'installazione



Visualizza guida

AVVISO

Le informazioni contenute in questa Guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

LA COMPAQ COMPUTER CORPORATION DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI OMISSIONI O ERRORI TECNICI O EDITORIALI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, OLTRE CHE PER DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI DALLA FORNITURA, DALLE PRESTAZIONI O DALL'USO DI QUESTO MATERIALE. QUESTE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E LA COMPAQ COMPUTER CORPORATION RIFIUTA QUALSIASI GARANZIA, ESPLICITA, IMPLICITA O LEGALE, E RIFIUTA ESPRESSAMENTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, GIUSTO TITOLO E CONTRO VIOLAZIONE.

Questa Guida contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di essa può essere fotocopiata o in alcun modo riprodotta senza previa autorizzazione scritta della Compaq Computer Corporation.

© 2000 Compaq Computer Corporation
Tutti i diritti riservati. Stampato in Gran Bretagna.

Compaq è un marchio registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.
Kit opzionale della staffa di gestione dei cavi per i rack Compaq

Prima edizione (febbraio 2000)
Numero parte 164112-061

Compaq Computer Corporation



164112-021

Informazioni sul dispositivo

Il Kit opzionale della staffa di gestione dei cavi per i rack Compaq è stato progettato per facilitare la gestione dei cavi in tutti i rack della serie 9000.

Contenuto del kit

- Staffe per la gestione dei cavi (10)
- Fermagli per la gestione dei cavi (10)
- Viti filettate da 5,5 mm (10)

Questo kit può contenere componenti aggiuntivi dell'hardware a seconda delle esigenze.

Hardware aggiuntivo

È anche necessario utilizzare i seguenti componenti del kit originale dell'hardware del rack:

- Viti M6
- Dadi di alloggiamento M6
- Strumento di montaggio dei dadi di alloggiamento

Attrezzatura aggiuntiva

È necessario disporre di un cacciavite Phillips.

Considerazioni sul rack

Prima di iniziare queste procedure, leggere e seguire le precauzioni seguenti:




AVVERTENZA: per ridurre il rischio di danni fisici o all'apparecchiatura assicurarsi che:

- i piedi di livellamento siano estesi verso il pavimento;
- l'intero peso del rack sia distribuito sui piedi di livellamento;
- i piedi stabilizzatori siano collegati al rack, se si effettua l'installazione di un rack singolo;
- i rack siano combinati a coppie nelle installazioni di rack multipli;
- i componenti siano estesi uno per volta. Un rack può diventare instabile se per qualsiasi motivo viene estratto più di un componente.

Installazione


Passaggio 1

Inserire un fermaglio **15** sulla staffa per la gestione dei cavi **15**.

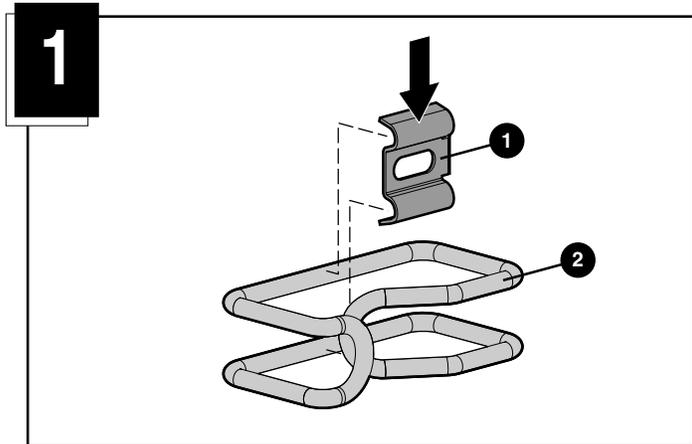

Passaggio 2 – Montaggio della parte anteriore


Inserire un dado di alloggiamento nel rack. I dadi di alloggiamento sono inclusi nel kit originale dell'hardware del rack.

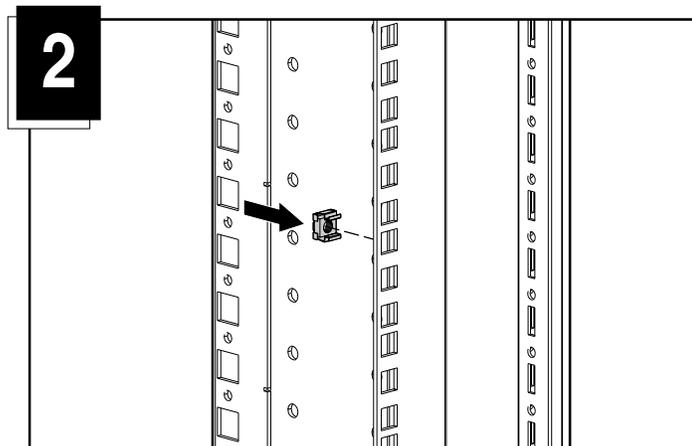

Passaggio 3 – Montaggio della parte anteriore

15 Allineare la staffa con il dado di alloggiamento installato in precedenza.


15 Fissare la staffa con una delle viti M6 incluse nel kit originale dell'hardware del rack.

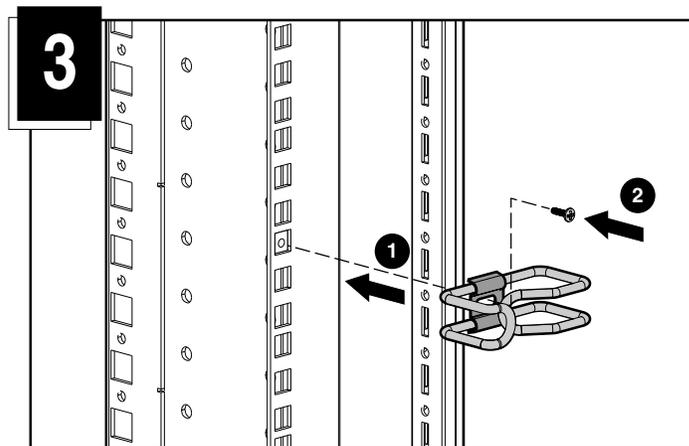

Passaggio 2 – Montaggio della parte laterale

15 Allineare la staffa con il foro della vite appropriato.

15 Fissare la staffa con una delle viti a taglio da 5,5 mm incluse in questo kit.

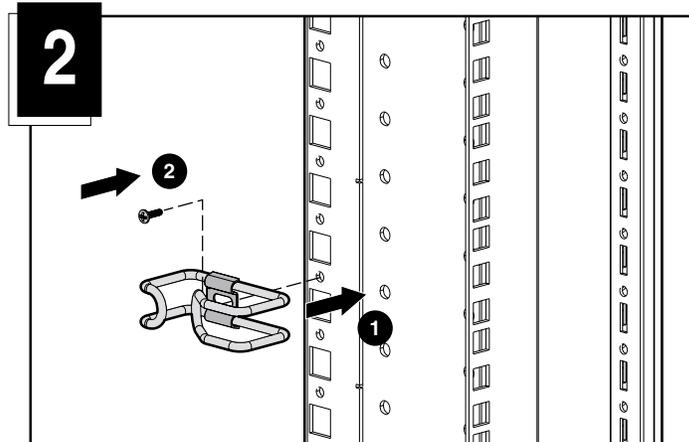

L'installazione è completata.