

**COMPAQ**

# Kit d'option de caches pour rack

## Instructions d'installation



Afficher Guide

## AVIS

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE NI DES ÉVENTUELLES ERREURS OU OMISSIONS TECHNIQUES OU RÉDACTIONNELLES, NI DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA FOURNITURE, AUX PERFORMANCES OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. CES INFORMATIONS SONT FOURNIES « TELLES QUELLES » ET COMPAQ COMPUTER CORPORATION EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-RESPECT DES DROITS D'AUTEUR.

Cette publication contient des informations protégées par copyright. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, du présent document est interdite sans autorisation écrite préalable de Compaq Computer Corporation.

© 2000 Compaq Computer Corporation

Tous droits réservés. Imprimé au États-Unis.

Compaq est une marque enregistrée au bureau américain des brevets et marques déposées (U.S. Patent and Trademark Office).

Kit d'option de caches pour rack

Première édition (février 2000)

Référence 178277-051

Compaq Computer Corporation



178277-021

## À propos de ce dispositif

Le kit d'option de caches pour rack vous permet de couvrir les parties ouvertes de votre rack afin de mieux contrôler la circulation d'air. Cette option est utilisable avec tous les racks Compaq.

## Contenu du kit

- Caches (10)

Il est possible que ce kit contienne du matériel supplémentaire de rechange.

## Matériel supplémentaire

Vous aurez également besoin des composants suivants du kit de matériel de rack d'origine :

- Vis M6
- Écrous-cage
- Outil d'insertion d'écrous cage

## Outils nécessaires

Il vous faudra également un tournevis cruciforme.

## Considérations relatives au rack

Avant de commencer les procédures décrites ci-dessous, assurez-vous que vous avez bien compris et suivi les précautions suivantes :



**AVERTISSEMENT** : afin d'éviter tout risque de blessure ou de détérioration du matériel, assurez-vous que :

Les pieds de mise à niveau sont déployés jusqu'au sol.

Tout le poids du rack repose sur les pieds de mise à niveau.

Les stabilisateurs sont fixés au rack dans le cas d'une installation mono-rack.


Les racks sont couplés dans le cas d'une installation multi-racks.

Veillez à ne retirer qu'un seul composant à la fois. (Il est possible qu'un rack devienne instable si un ou plusieurs de ses composants est retiré pour n'importe quelle raison).

## Installation


### Étape 1

Maintenez le cache sur le rack et marquez les points de fixation des écrous-cage, fournis dans le kit de matériel de rack d'origine.

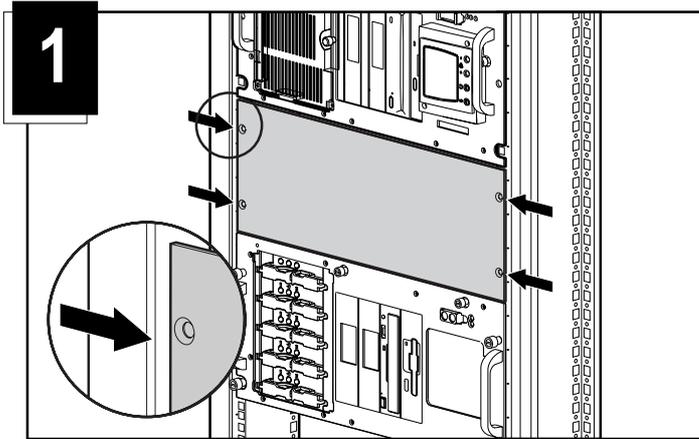


### Étape 2

Insérez les écrous-cages

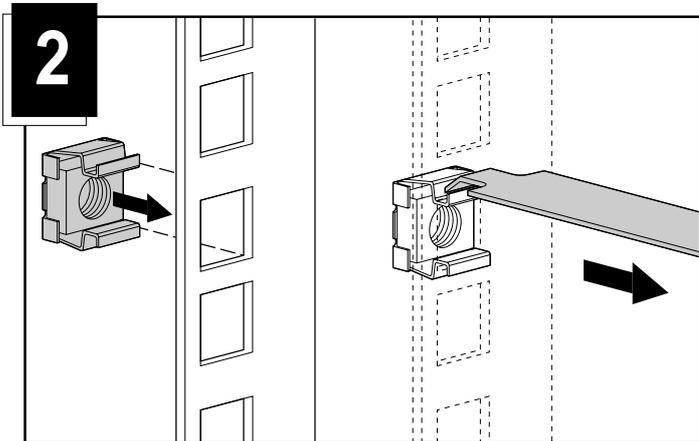

### Étape 3

Alignez le cache aux orifices des écrous-cage et insérez les vis M6.

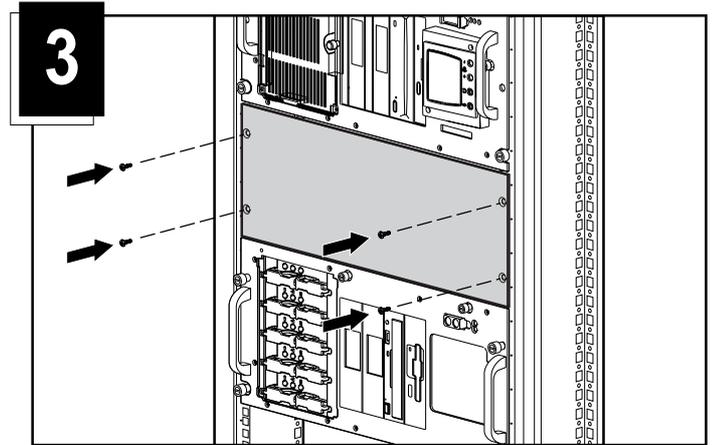

**L'installation est terminée.**