

Pannelli di chiusura Kit opzionale per rack

Istruzioni per l'installazione



Visualizza guida

AVVISO

Le informazioni contenute in questa Guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

LA COMPAQ COMPUTER CORPORATION DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI OMISSIONI O ERRORI TECNICI O EDITORIALI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, OLTRE CHE PER DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI DALLA FORNITURA, DALLE PRESTAZIONI O DALL'USO DI QUESTO MATERIALE. QUESTE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E LA COMPAQ COMPUTER CORPORATION RIFIUTA QUALSIASI GARANZIA, ESPLICITA, IMPLICITA O LEGALE, E RIFIUTA ESPRESSAMENTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, GIUSTO TITOLO E CONTRO VIOLAZIONE.

Questa Guida contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di essa può essere fotocopiata o in alcun modo riprodotta senza previa autorizzazione scritta della Compaq Computer Corporation.

© 2000 Compaq Computer Corporation
Tutti i diritti riservati. Stampato in Gran Bretagna.

Compaq è un marchio registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Kit opzionale per rack per pannelli di chiusura Compaq

Prima edizione (febbraio 2000)

Numero parte 178277-021

Compaq Computer Corporation



178277-021

Informazioni sul dispositivo

Il kit opzionale per pannelli di chiusura Compaq consente di coprire le aree aperte del rack per controllare meglio la ventilazione. Questa opzione può essere utilizzata con tutti i rack Compaq.

Contenuto del kit

- Pannelli (10)

Questo kit può contenere componenti aggiuntivi dell'hardware a seconda delle esigenze.

Hardware aggiuntivo

È anche necessario utilizzare i seguenti componenti del kit originale dell'hardware del rack:

- Viti M6
- Dadi di alloggiamento
- Strumento di montaggio dei dadi di alloggiamento

Strumenti necessari

È necessario disporre di un cacciavite Phillips.

Considerazioni sul rack

Prima di iniziare queste procedure, leggere e seguire le precauzioni seguenti:




AVVERTENZA: per ridurre il rischio di danni fisici o all'apparecchiatura assicurarsi che:

- I piedi di livellamento siano estesi verso il pavimento;
- L'intero peso del rack sia distribuito sui piedi di livellamento;
- I piedi stabilizzatori siano collegati al rack, se si effettua l'installazione di un rack singolo;
- I rack siano combinati a coppie nelle installazioni di rack multipli;
- I componenti siano estesi uno per volta. Un rack può diventare instabile se per qualsiasi motivo viene estratto più di un componente.

Installazione


Passaggio 1

Allineare il pannello al rack e contrassegnare i punti di fissaggio per i dadi a intagli, inclusi nel kit originale dell'hardware del rack.

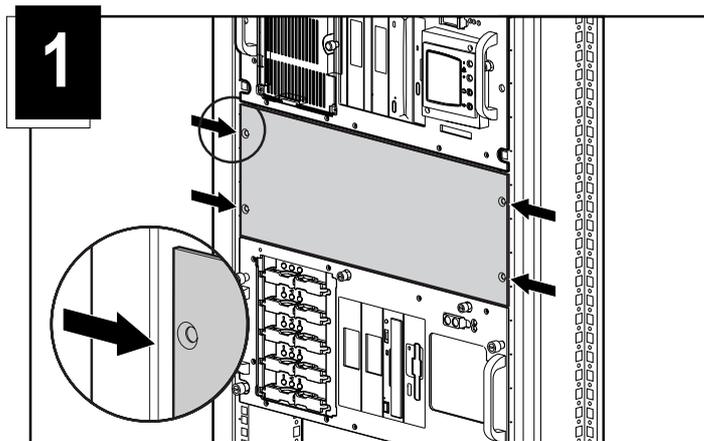


Passaggio 2

Inserire i dadi a intagli.

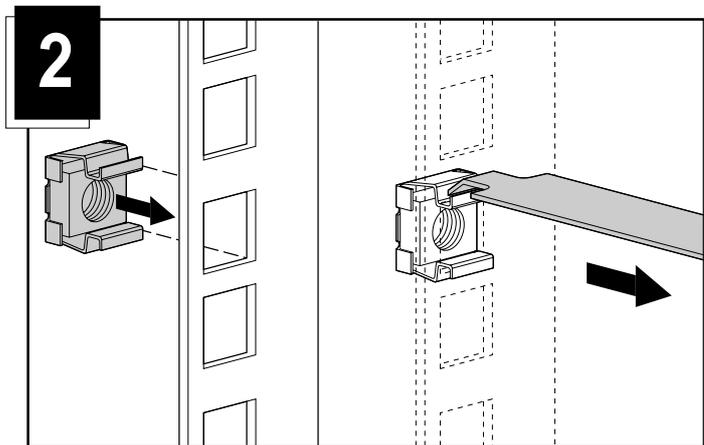

Passaggio 3

Allineare il pannello con i fori sui dadi a intagli e inserire le viti M6.

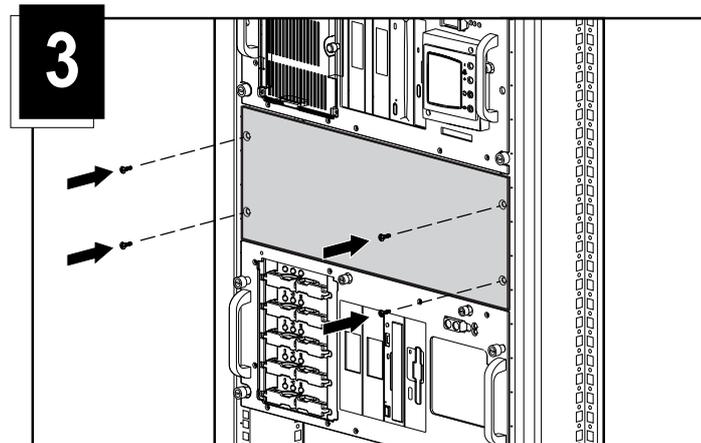

L'installazione è completata.